


Instrukcja wypełniania zgłoszeń do ubezpieczenia

INSTRUKCJA WSKAZUJE JEDYNIENIE NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA DROKÓW ZGŁOSZENIA MIENIA DO UBEZPIECZENIA. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKIEM DZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I SPRAW SOCJALNYCH – AGNIESZKĄ ZABAWĄ, TEL. 32 237 21 10.

I. KOMPLETNA DOKUMENTACJA SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

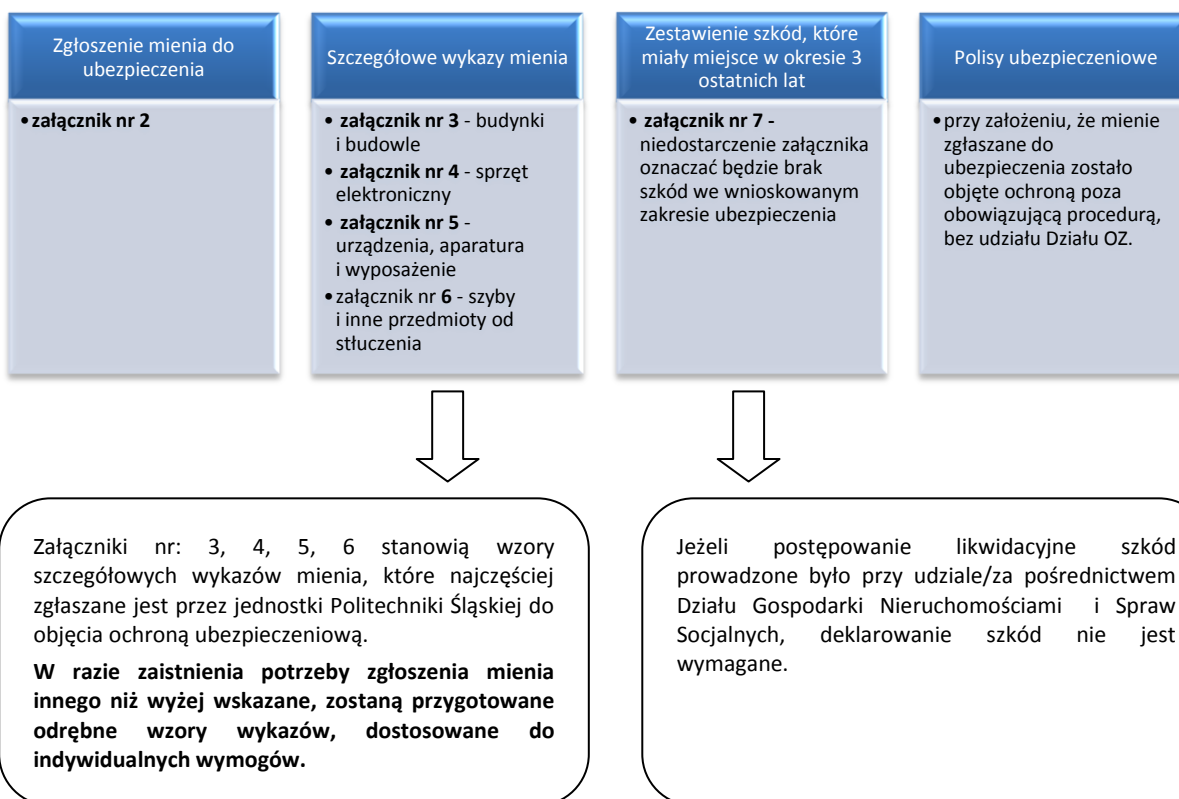

- **GRANICZNY WIEK SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA – 5 LAT.**

Mając na względzie generalne - techniczne czy funkcjonalne - procesy starzenia się sprzętu informatycznego i oprogramowań, dotychczasową szkodowość oraz doświadczenia z lat poprzednich, proponujemy uwzględniać urządzenia nieprzestarzałe technologicznie.

- **OKREŚLANIE SUMY UBEZPIECZENIA – co do zasady - WARTOŚĆ ODTWORZENIA z PODATKIEM VAT**

Wartością odtworzeniową dla rzeczy ruchomych jest wartość nabycia nowego mienia tego samego rodzaju, typu, o tożsamy lub zbliżonych parametrach technicznych.

Wartością odtworzeniową dla budynków i budowli jest szacunkowy koszt inwestycji polegającej na przywróceniu zniszczonego lub uszkodzonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszego, o podobnym standardzie wyposażenia.

W odniesieniu do sprzętu elektronicznego oraz aparatury, w kontekście dotychczasowych doświadczeń, najczęściej podawaną wartością przez jednostki uczelni jest **wartość księgową (początkową)**. Określanie sumy ubezpieczenia tą wartością jest jak najbardziej akceptowalne, jednak trzeba mieć na względzie fakt, że jeśli wartość księgową jest niższa od wartości odtworzeniowej wówczas odszkodowanie może nie pokrywać w całości kosztów zastąpienia rzeczy uszkodzonej. Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdy suma ubezpieczenia określona jest wartością księgową wyższą od odtworzeniowej, naliczana jest wyższa składka ubezpieczeniowa, co zdaje się być zbyteczne, z uwagi na fakt, iż odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie pozwalającej na zakup rzeczy, która uległa szkodzie.


Jeżeli wartość przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia zadeklarowana zostanie jako wartość księgową brutto wówczas wymagane jest zaznaczenie w załącznikach właściwej kratki. Jednak standardowo przyjmuje się, że wartość zgłaszanego mienia określana jest jako szacowana wartość odtworzeniowa.

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYKA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM

Mając w zamiarze objęcie mienia ubezpieczeniem od ryzyka kradzieży z włamaniem należy spełnić co najmniej minimalne wymagania względem zabezpieczeń, prezentowanych w poniższej tabeli.

W załączniku nr 2 należy zaznaczyć właściwą kratkę oznaczającą stosowany typ zabezpieczeń. Zaniechanie oznaczenia któregośkolwiek z omawianych pól, przy jednoczesnym braku osobnych ustaleń w przedmiotowej kwestii, oznaczać będzie nie objęcie zgłoszonego mienia ochroną przed kradzieżą z włamaniem.

Dodatkowo należy wskazać, że utrata bądź zniszczenie mienia ubezpieczonego, dokonane wskutek kradzieży nie noszącej znamion włamania (rozumianego jako sforsowanie zabezpieczeń) bądź rabunku tj. zaboru mienia z użyciem siły lub groźby użycia przemocy, skutkować będzie negatywnym stanowiskiem zakładu ubezpieczeń w kontekście odpowiedzialności i ewentualnej wypłaty odszkodowania.



MINIMALNE WYMAGANIA DO ZASTOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ MIENIA PRZED KRADZIEŻĄ Z WŁAMANIEM

odpowiedzialność za każdą szkodę zgodnie z limitem określonym przez ubezpieczyciela, lecz nie mniej niż do 30 000 zł

- ubezpieczone mienie powinno znajdować się w budynkach o trwałej konstrukcji, których ściany, stropy, podłogi i dachy wykonane są z materiałów i według technologii odpowiadającej rodzajowi obiektu oraz posiadają zabezpieczone otwory, które uniemożliwiają dostęp do ubezpieczonego mienia bez włamania,
- wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu (pomieszczenia), w którym znajduje się mienie, powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi, a otwarcie - bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,
- wszystkie okna i otwory szklane w lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte, a ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły i narzędzi,
- drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki - zasuwę, które można otworzyć bez klucza, przez otwór wybity w szybie,
- drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową albo elektroniczny - otwierany kartą magnetyczną,
- przy drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło powinno być unieruchomione przy pomocy zasuwę, u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokalu.

odpowiedzialność za każdą szkodę do pełnej jej wysokości

Oprócz zabezpieczeń wskazanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

- drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte co najmniej na dwa zamki wielozastawkowe lub dwie kłódki wielozastawkowe zawieszane na oddzielnych skoblach albo na jeden zamek wielopunktowego ryglowania albo jeden zamek elektroniczny - otwierany kartą magnetyczną,
- okna, oszklone drzwi i inne zewnętrzne otwory w lokalach znajdujących się w piwnicach, suterrenach, na parterach, a także w lokalach znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, jak również zewnętrzne otwory na strychach i w piwnicach, z których jest przejście do dalszych pomieszczeń, powinny być ponadto na całej powierzchni zabezpieczone kratami, roletami przeciwwłamaniowymi aluminiowo-krzemowymi lub podobnymi, żaluzjami albo okiennicami stalowymi zamykanymi co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową, szybami warstwowymi klasy co najmniej P3 (klasyfikacja na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez upoważnioną jednostkę badawczą). Kraty, rolety, żaluzje i okiennice powinny być takiej konstrukcji i tak założone, aby przedostanie się do wnętrza nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomocą narzędzi.
- powyższe punkty nie mają zastosowania:
 - a. w obiektach, w których ustanowiono stały dozór dla danego obiektu, przy czym za stały dozór uważa się strzeżenie ubezpieczonego lokalu przez osobę dorosłą, pod warunkiem, że strzeże ona wyłącznie dany obiekt,
 - b. gdy dla zabezpieczenia ubezpieczonego mienia stosuje się czynne i należycie konserwowane urządzenie alarmowe sygnalizujące włamanie w miejscu chronionego obiektu lub w miejscu odległym.